

# 三島市上水道 送・配水管網フロー図

## 平成28年度 取水量及び配水量（上水道）

伊豆島田系取水量	
年間	8,179,460 m <sup>3</sup> /年
日平均	22,348 m <sup>3</sup> /日

伊豆島田系配水量	
年間	8,050,508 m <sup>3</sup> /年
日平均	21,996 m <sup>3</sup> /日
配水率	98.42 %

水源区配水場	年間	1,099,680 m <sup>3</sup> /年
	日平均	3,005 m <sup>3</sup> /日
末広配水場（外側）	年間	661,879 m <sup>3</sup> /年
	日平均	1,808 m <sup>3</sup> /日
末広配水場（内側）	年間	5,309 m <sup>3</sup> /年
	日平均	15 m <sup>3</sup> /日
中区配水場	年間	4,595,460 m <sup>3</sup> /年
	日平均	12,556 m <sup>3</sup> /日
高区配水場	年間	1,688,180 m <sup>3</sup> /年
	日平均	4,613 m <sup>3</sup> /日

駿豆水道系取水量	
年間	7,178,180 m <sup>3</sup> /年
日平均	19,613 m <sup>3</sup> /日


駿豆水道系配水量	
年間	7,123,400 m <sup>3</sup> /年
日平均	19,463 m <sup>3</sup> /日
配水率	99.24 %

北沢低区Ⅰ系	年間	3,089,970 m <sup>3</sup> /年
	日平均	8,443 m <sup>3</sup> /日
北沢低区Ⅱ系	年間	3,129,170 m <sup>3</sup> /年
	日平均	8,550 m <sup>3</sup> /日
箱根地区	年間	904,260 m <sup>3</sup> /年
	日平均	2,471 m <sup>3</sup> /日

## 平成28年度 取水及び配水量（簡易水道）

山中新田簡易水道	年間取水量	25,976 m <sup>3</sup> /年	年間配水量	25,976 m <sup>3</sup> /年
	配水率	100.00 %		

佐野見晴台簡易水道	年間取水量	307,331 m <sup>3</sup> /年	取水場取水	116,840 m <sup>3</sup> /年	年間配水量	300,253 m <sup>3</sup> /年
	配水率	97.70 %	配水場取水	190,491 m <sup>3</sup> /年		

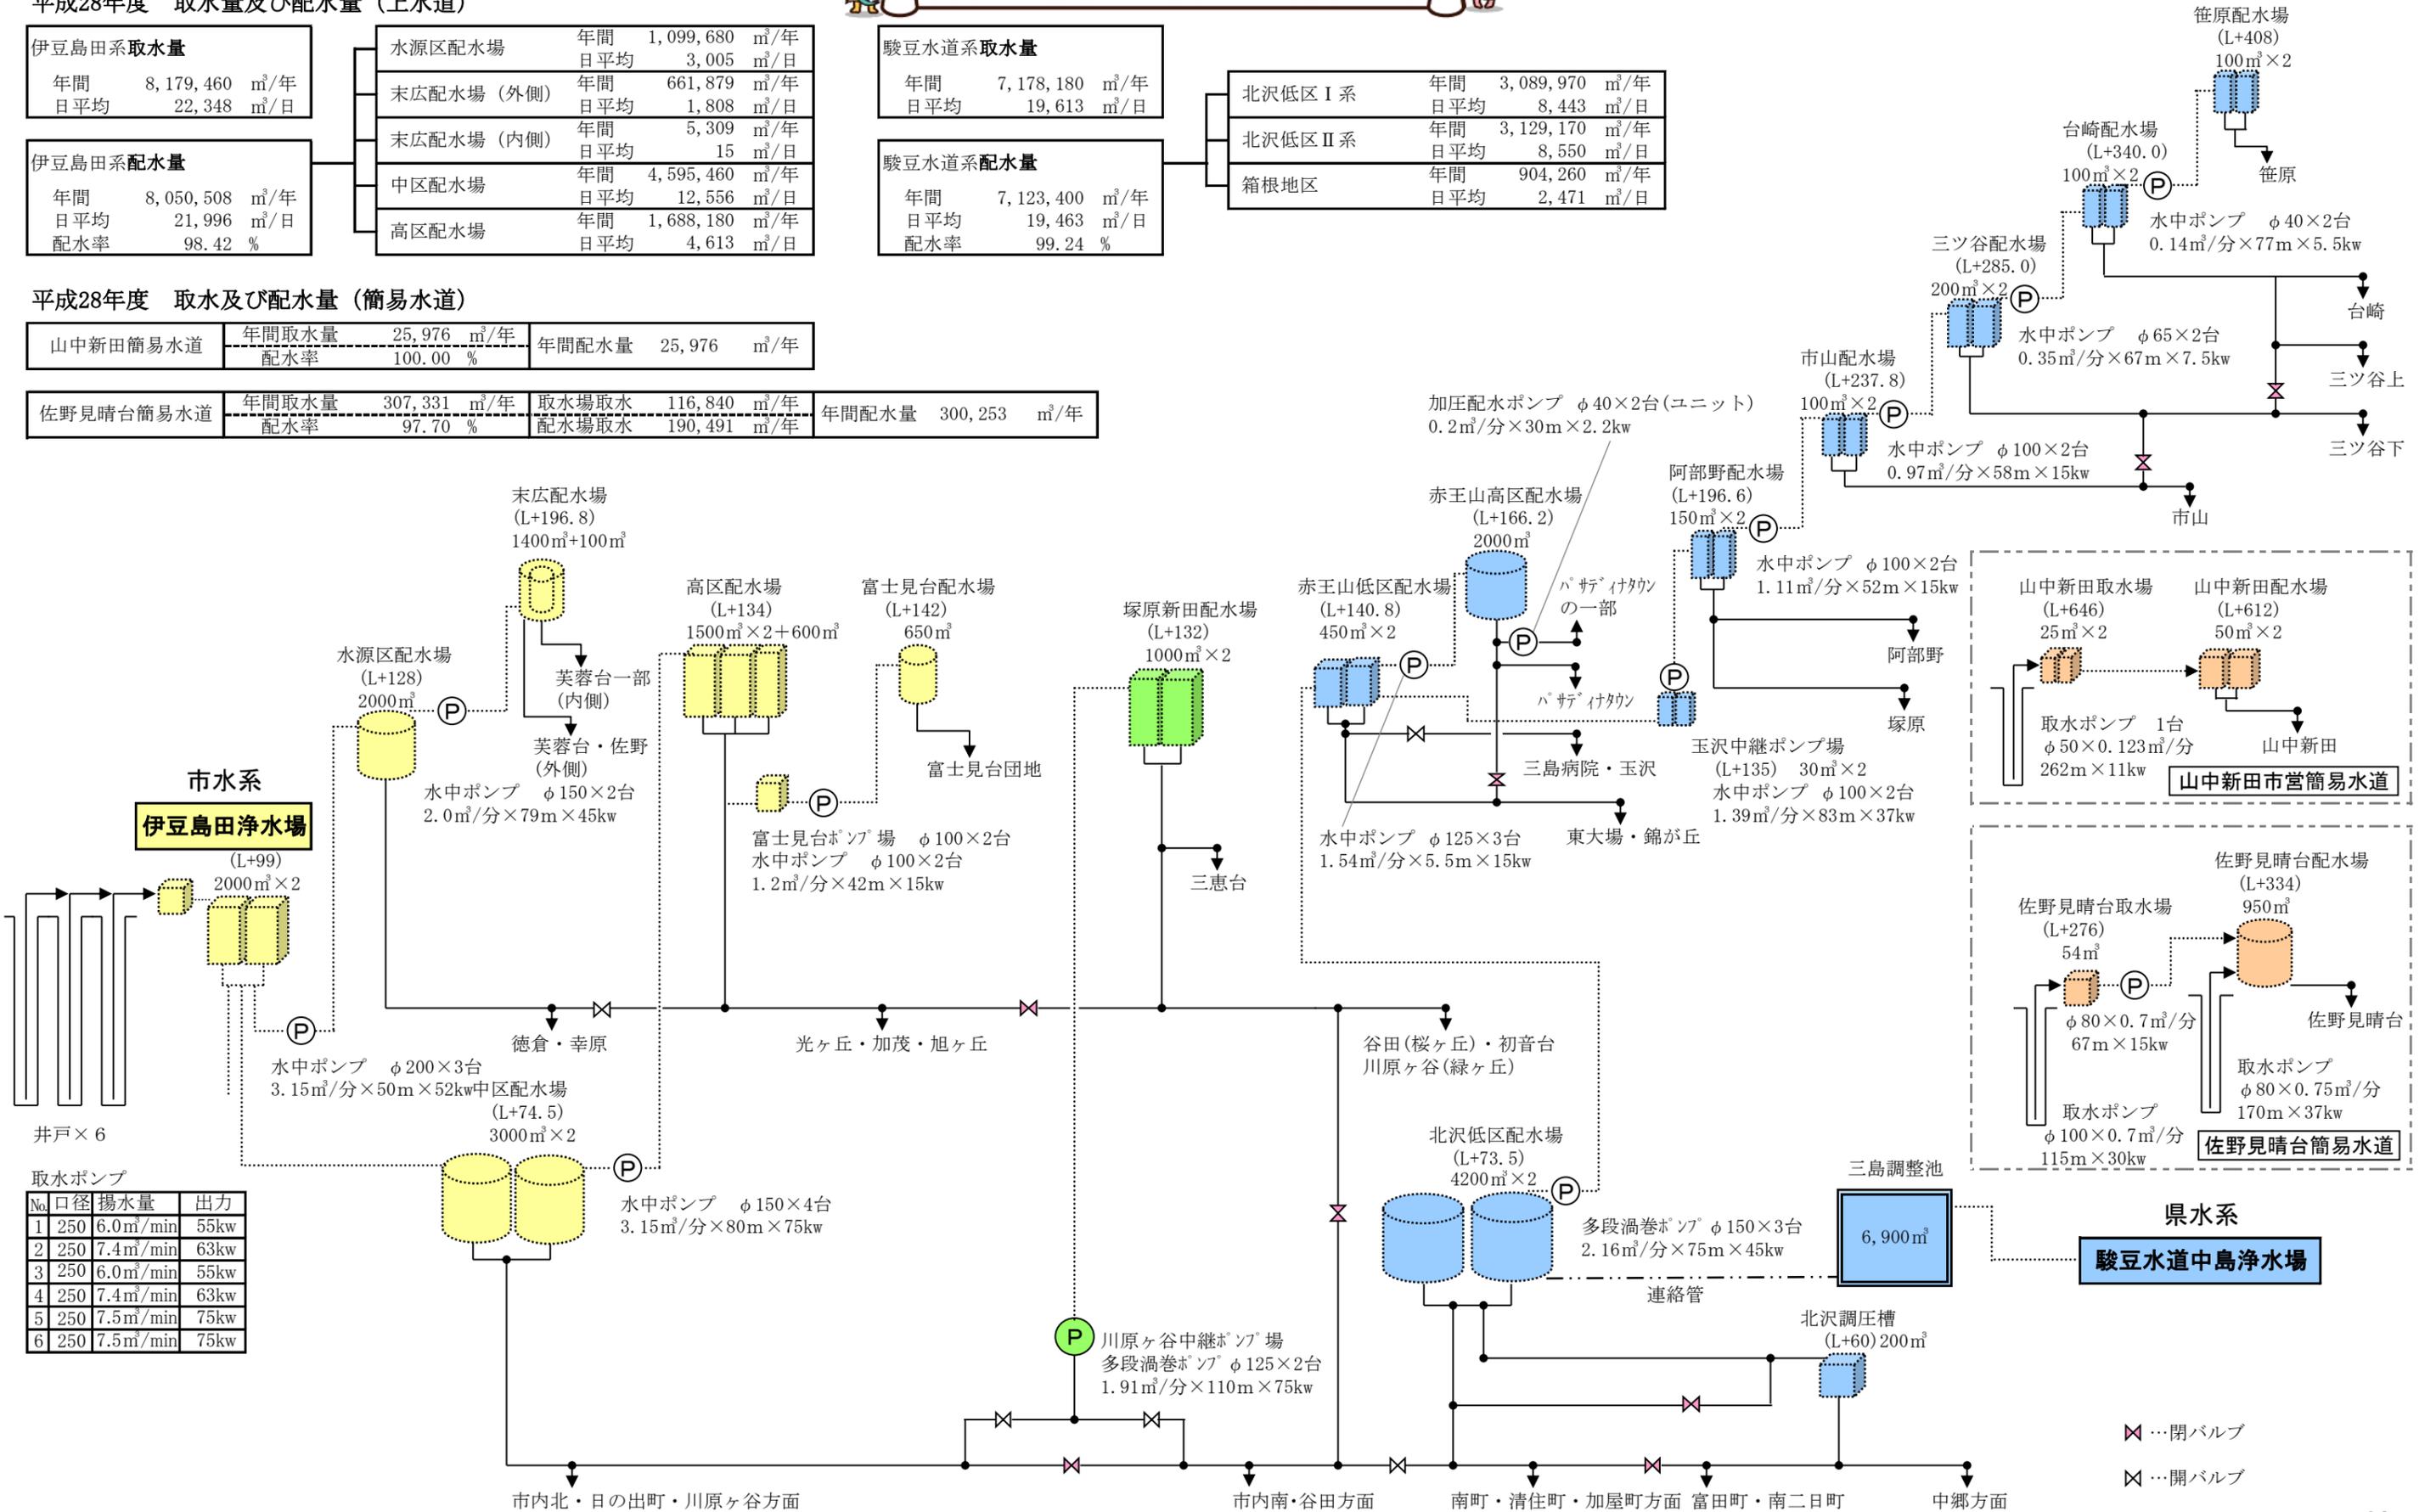

取水ポンプ			
No.	口径	揚水量	出力
1	250	6.0 m <sup>3</sup> /min	55kw
2	250	7.4 m <sup>3</sup> /min	63kw
3	250	6.0 m <sup>3</sup> /min	55kw
4	250	7.4 m <sup>3</sup> /min	63kw
5	250	7.5 m <sup>3</sup> /min	75kw
6	250	7.5 m <sup>3</sup> /min	75kw

...閉バルブ  
 ...開バルブ